


第1系統排気の自主測定及びクロスチェックの結果について

採取日	PCB mg/m ³ N		ダイオキシン類 ng-TEQ/m ³ N		備考
	SN 活性炭前	SN 活性炭後	SN 活性炭前	SN 活性炭後	SN : セーフティネット
平成 22 年					
1 月 22 日	0.00080	0.0000063	0.0080	0.00047	
2 月 17 日	0.00071	0.0000056	0.00034	0.0000018	
3 月 16 日	0.00034	0.0000040	0.00038	0.000026	
4 月 28 日	0.00059	0.0000073	0.000019	0.000011	
5 月 19 日	0.0011	0.0000070	0.0000068	0.00000047	
6 月 8 日	0.0012	0.0000084	0.0000095	0.0000014	
7 月 14 日	0.0021	【0.000015】 (0.00000053)	0.000018	【0.0000032】 (0.000000093)	【】内：道分析結果 ()内：出口ポート
8 月 18 日	0.0011	0.000015	0.000077	0.00000062	
9 月 17 日	0.0021	0.000016	0.000040	0.0000088	
10 月 26 日	0.00071	0.0000068 (0.0000029)	0.000091	0.000040 (0.0000058)	()内：出口ポート
11 月 17 日	0.00075	0.0000055	0.0007	0.000073	
12 月 10 日	0.00076	0.0000043	0.000074	0.0000044	
平成 23 年		【0.0000071】 (0.0000009)		【0.0000055】 (0.0000044)	【】内：道分析結果 ()内：出口ポート
1 月 14 日	0.00070		0.000011		
2 月 3 日	0.00059	0.0000088	0.000056	0.000028	
3 月 10 日	0.00039	0.0000050	0.0000033	0.00000015	
排出管理 目標値	—	0.01	—	0.1	

*備考欄に特記無い場合、排出源モニタリングポイントで採取

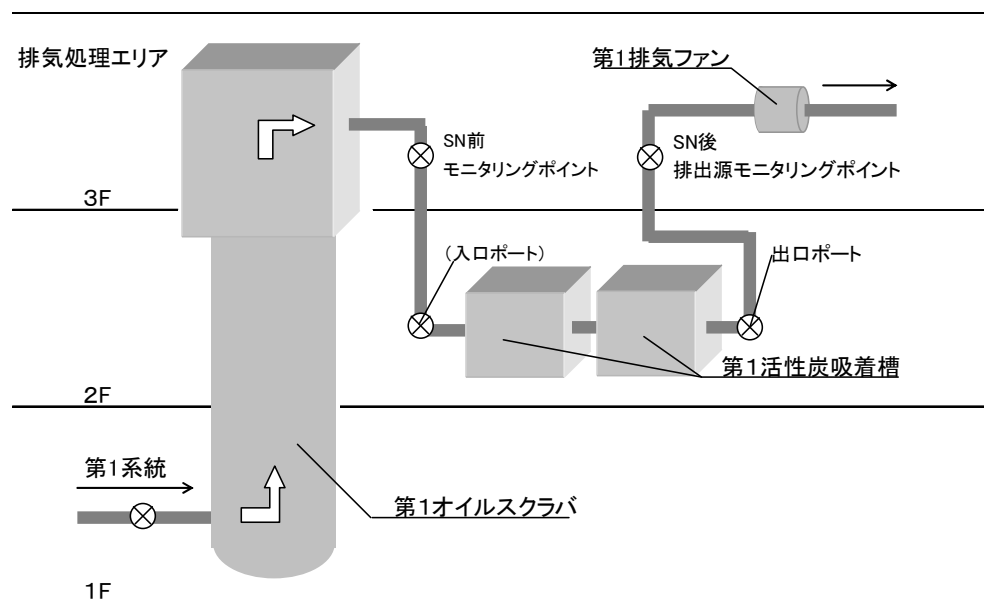

参考：第1系統排気系統図