


水質検査地点図

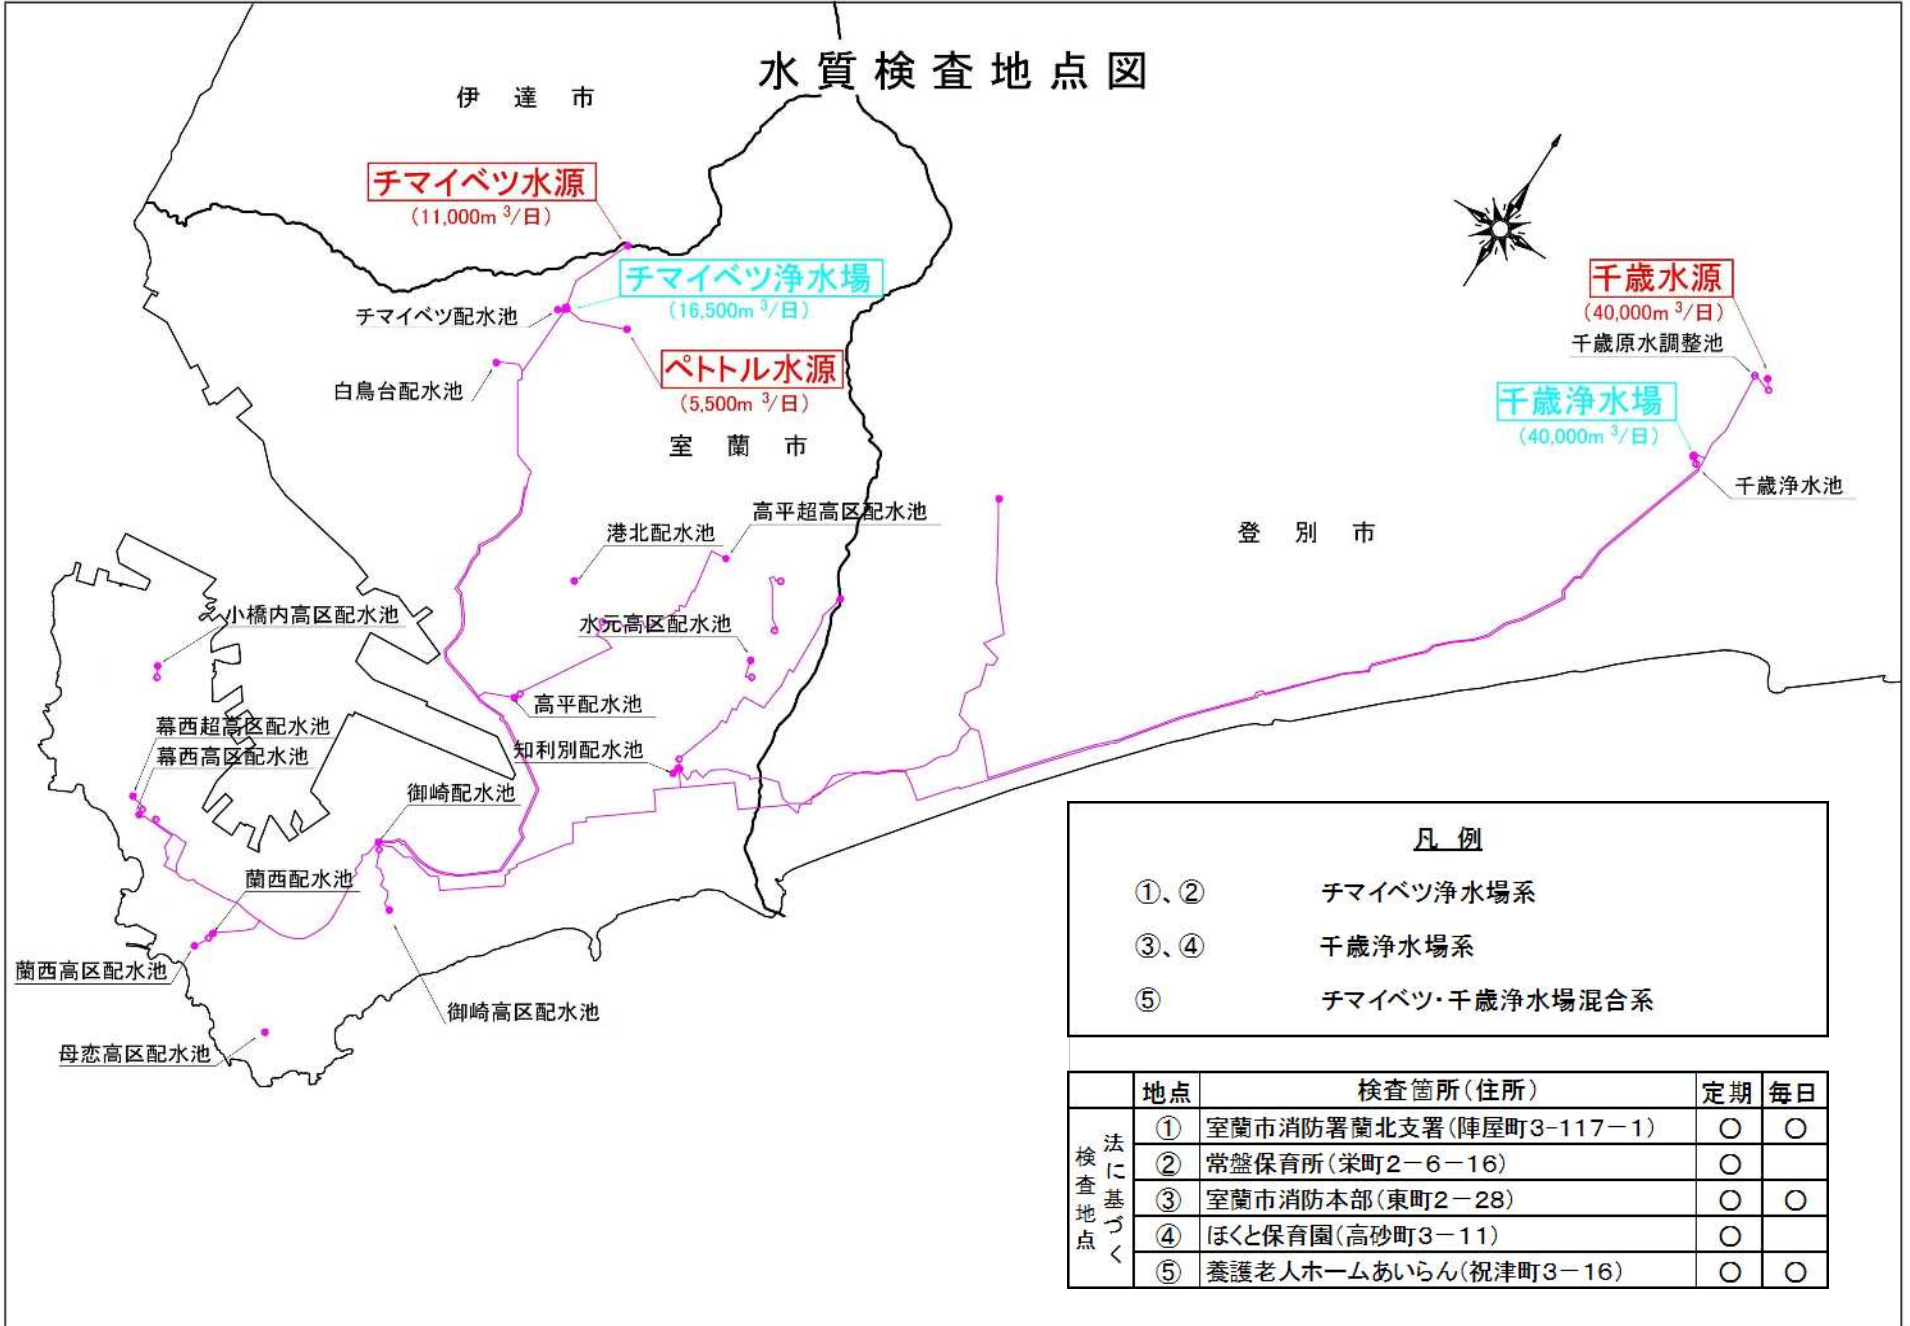

凡例

- ①、② チマイベツ浄水場系
- ③、④ 千歳浄水場系
- ⑤ チマイベツ・千歳浄水場混合系

	地点	検査箇所(住所)	定期	毎日
検査地点	①	室蘭市消防署蘭北支署(陣屋町3-117-1)	○	○
	②	常盤保育所(栄町2-6-16)	○	
	③	室蘭市消防本部(東町2-28)	○	○
	④	ほくと保育園(高砂町3-11)	○	
	⑤	養護老人ホームあいらん(祝津町3-16)	○	○